


Kabelausführung  
400 Volt / 5.0 KW

Thermostat 30-110°C

geschweißte Wanne

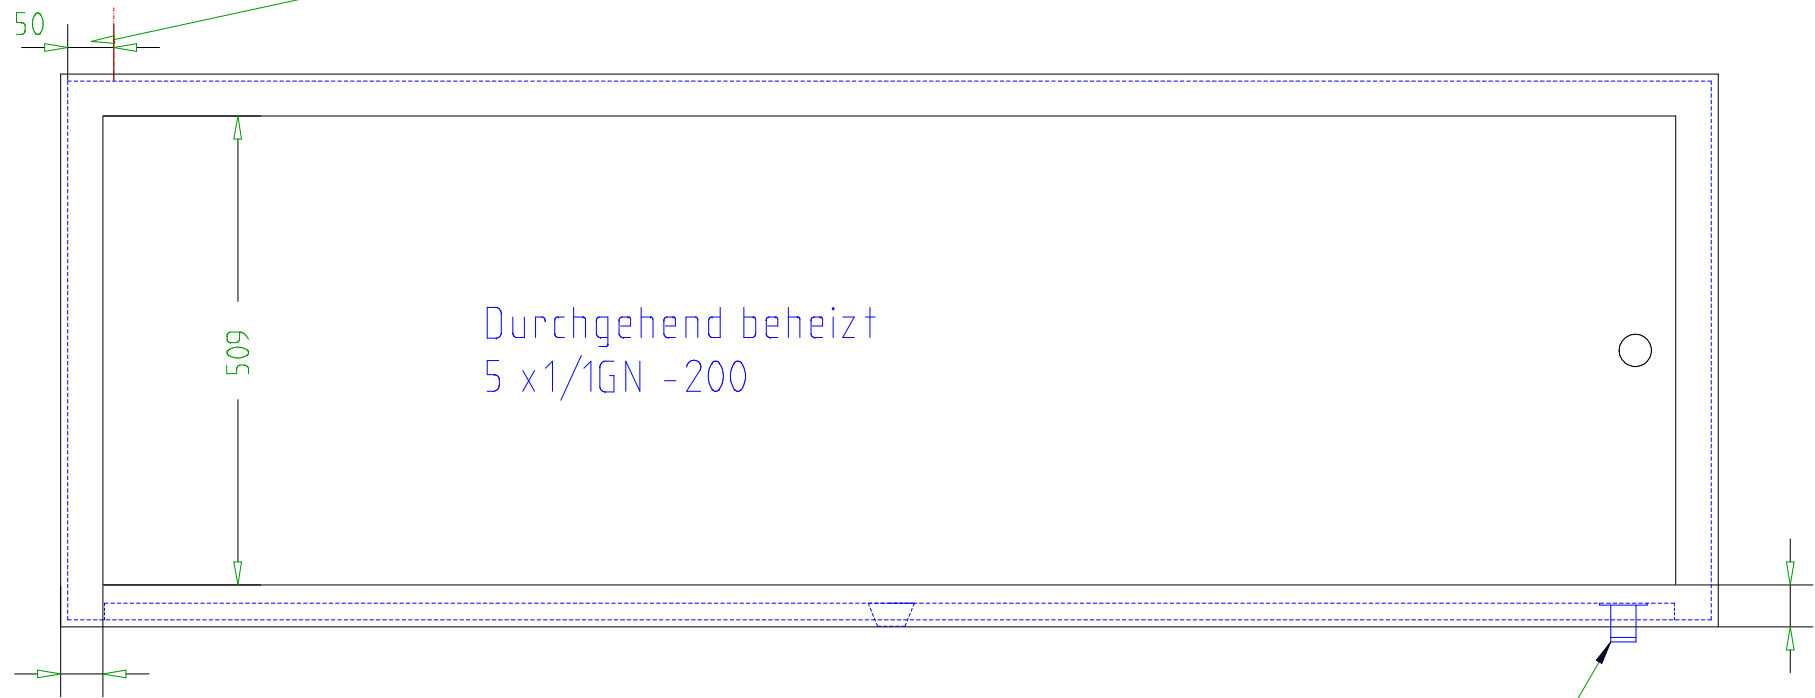

Durchgehend beheizt  
5 x 1/1GN - 200

Ablaufhahn 3/4"

G.Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG  
Zinhäner Weg 4  
56470 Bad Marienberg

Technische Änderungen vorbehalten !				SCHOLL		Mass - Stab :	
				Datum	Name	Werkstoff: 1.4301	
				Bearb. 26.04.06	A.Mies	1800x600x315mm	
				Gepr.		Wa.XXXXXX-XX	
				Norm		Pos.XX Blatt	
				Bain-marie 3015 TA			
Zust.	Änderung	Dat.	Name				