


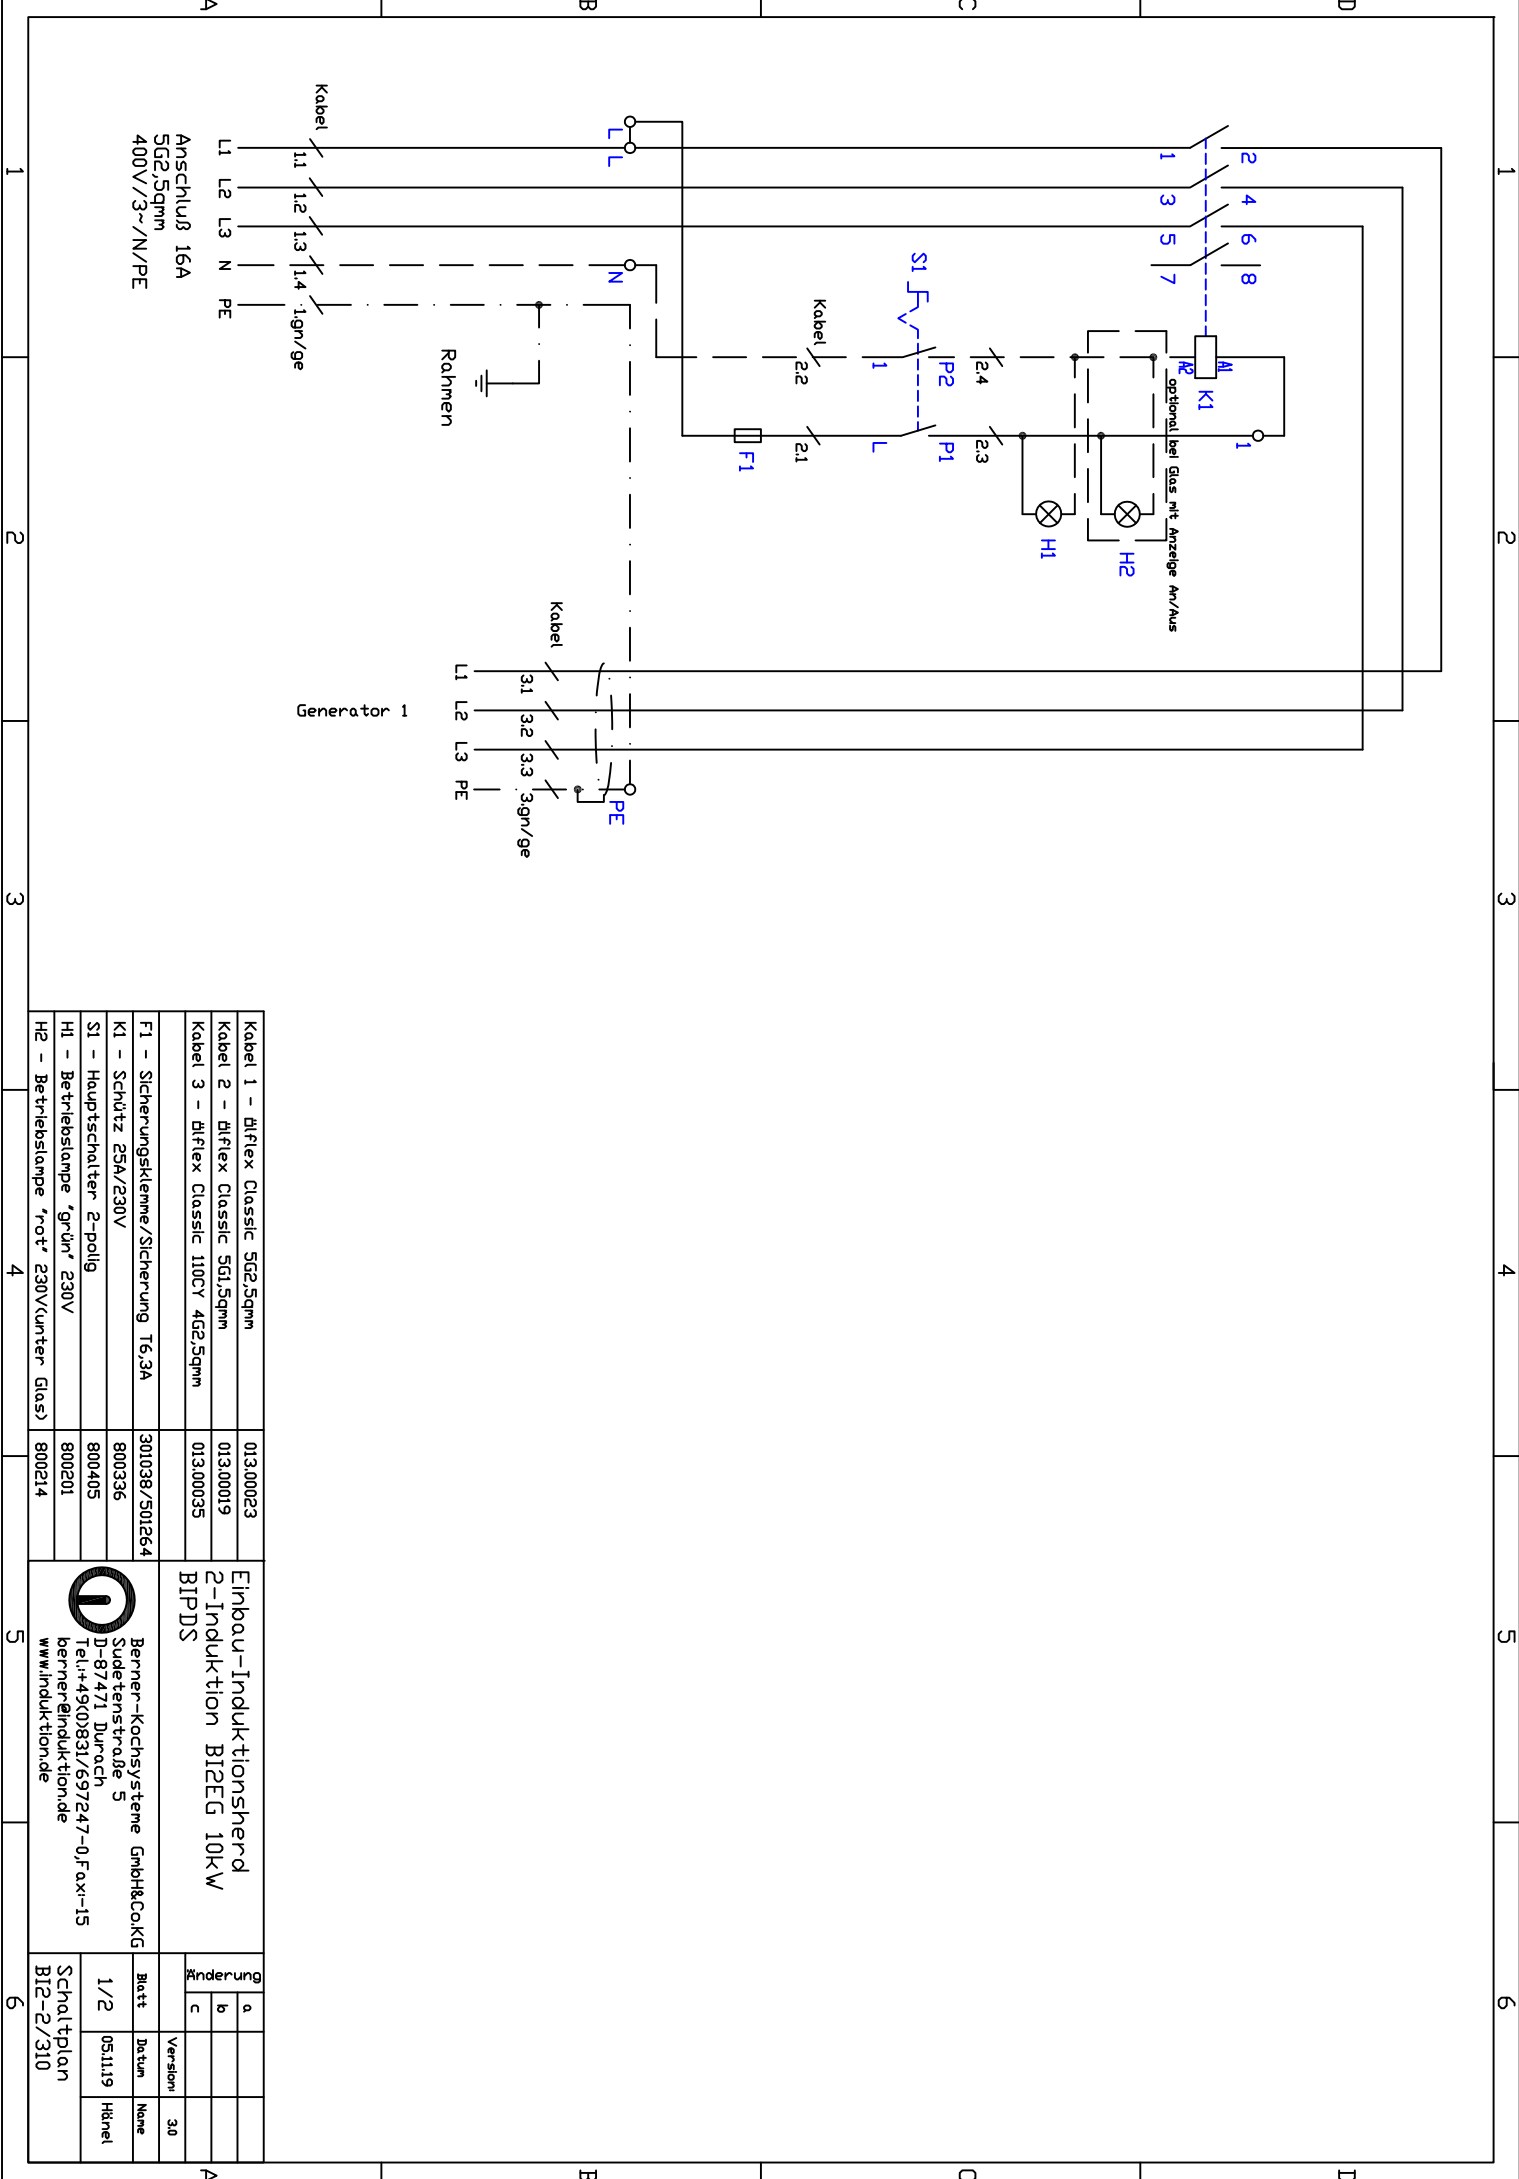

Kabel 1 - dlflex Classic 5G2.5qmm	013.00023
Kabel 2 - dlflex Classic 5G1.5qmm	013.00019
Kabel 3 - dlflex Classic 110CY 4G2.5qmm	013.00035
F1 - Sicherungsklemme/Sicherung T6,3A	301038/501264
K1 - Schütz 25A/230V	800336
SI - Hauptschalter 2-polig	800405
H1 - Betriebslampe "grün" 230V	800201
H2 - Betriebslampe "rot" 230V(unter Glas)	800214

Einbau-Induktionsherd
2-Induktion BIE2EG 10kW
BIPDS


Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durnach
Tel:+49(0)831/697247-0, Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de


Änderung		Version	
a		b	
b		c	
c			
Blatt		Datum	Nome

1/2 05.11.19 Hinkel
Schaltplan
BIE-2/310

Jumpereinstellungen:

SW1


SW1:
0=Spule Ø230/235µH
1=Spule Ø260/235µH
2=Spule Ø280/235µH
4=Spule 270Q/235µH
5=Spule 280x280F/235µH
5=Spule 280F/Ø260/235µH
A=Spule Wok Ø300/235µH
B=Smart Move Spule Ø260/235µH
C=Spule Grill 260x520/220µH



SW2

SW2: 1
2-Kanalbetrieb
1-Kanalbetrieb

SW2: 2
CAN ID/Frequenz
CAN ID/Frequenz (f=70Hz)



SW2: 3
Leistung Stufe 1
Leistung Stufe 2

☐ E

SW2: 4
Energienmanagement Aus
Energienmanagement Ein

☐ G ☐ H

SW3

SW3: 1
Empfindlichkeit TE=Normal
Empfindlichkeit TE=Fein

☐ A ☐ B

SW3: 2
Master-Pot-Funktion Aus
Master-Pot-Funktion Ein


☐ C ☐ D

SW3: 3
Warmhaltefunktion Kanal 1 Aus
Warmhaltefunktion Kanal 1 Ein


☐ E ☐ F

SW3: 4
Warmhaltefunktion Kanal 2 Aus
Warmhaltefunktion Kanal 2 Ein

☐ G ☐ H




GSG

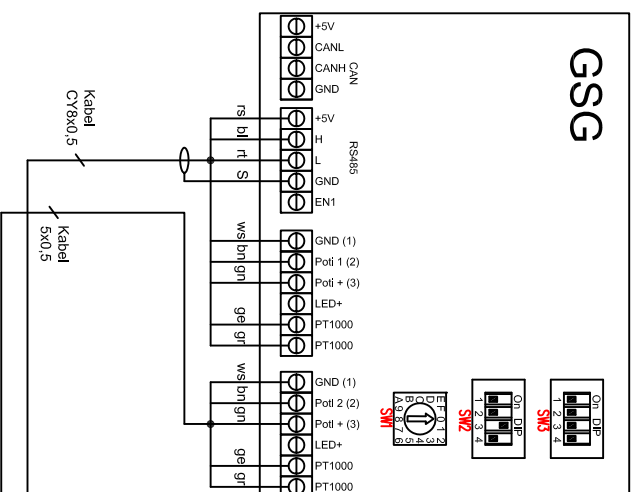

Kanal 1

Hall
Potentiometer 1
PT1000 Spule 1

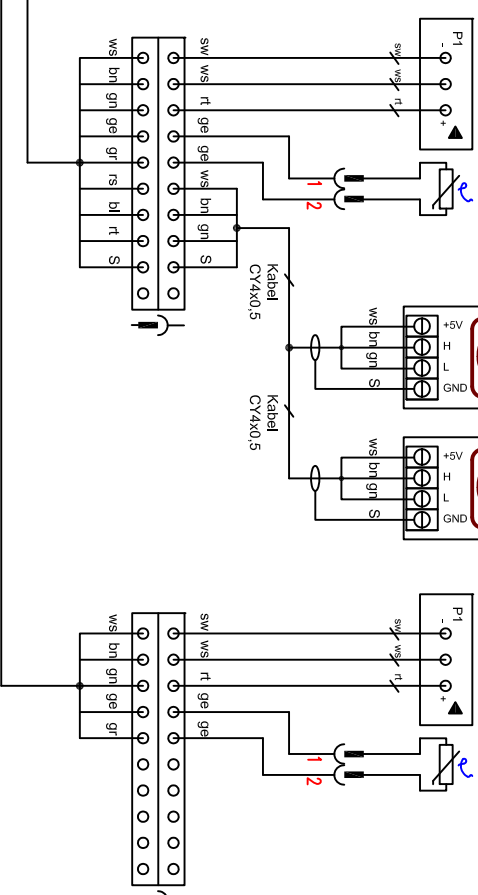


Version S oder M

Kanal 2

Hall
Potentiometer 2
PT1000 Spule 2

Modul

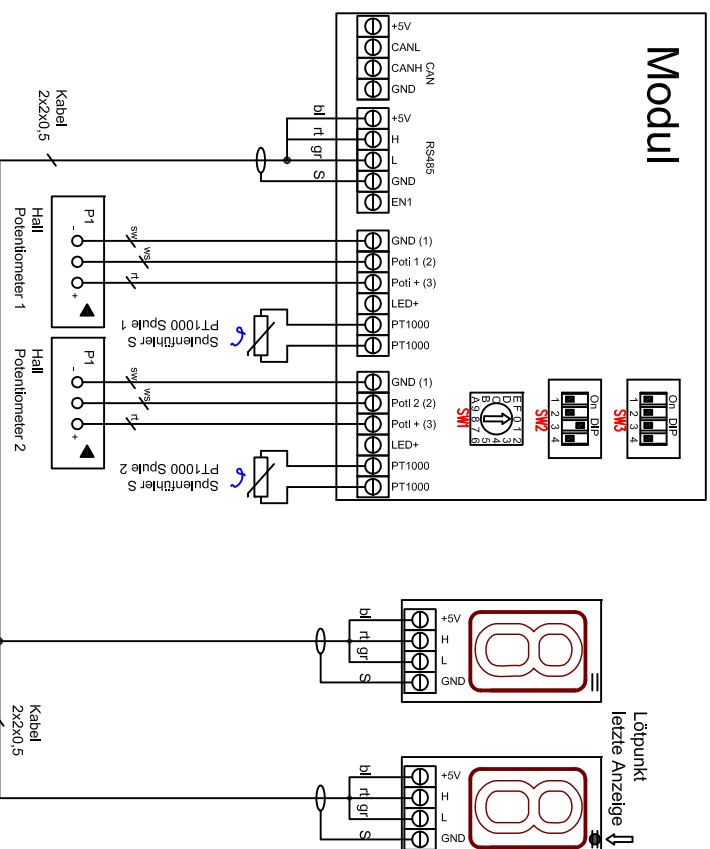

Version S oder M

Spuleneinstellungen BIPDS
Generator 3x400V / 10,0kW
Vers. 1.xx

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.: +49(0)831/697247-0, Fax: -15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Änderung		a	
b			
c			
d			
Version:		1.0	
Blatt	Datum	Name	
1/1	19.11.20	Hänel	

BIPDS_Mach4_10kW_LP4