
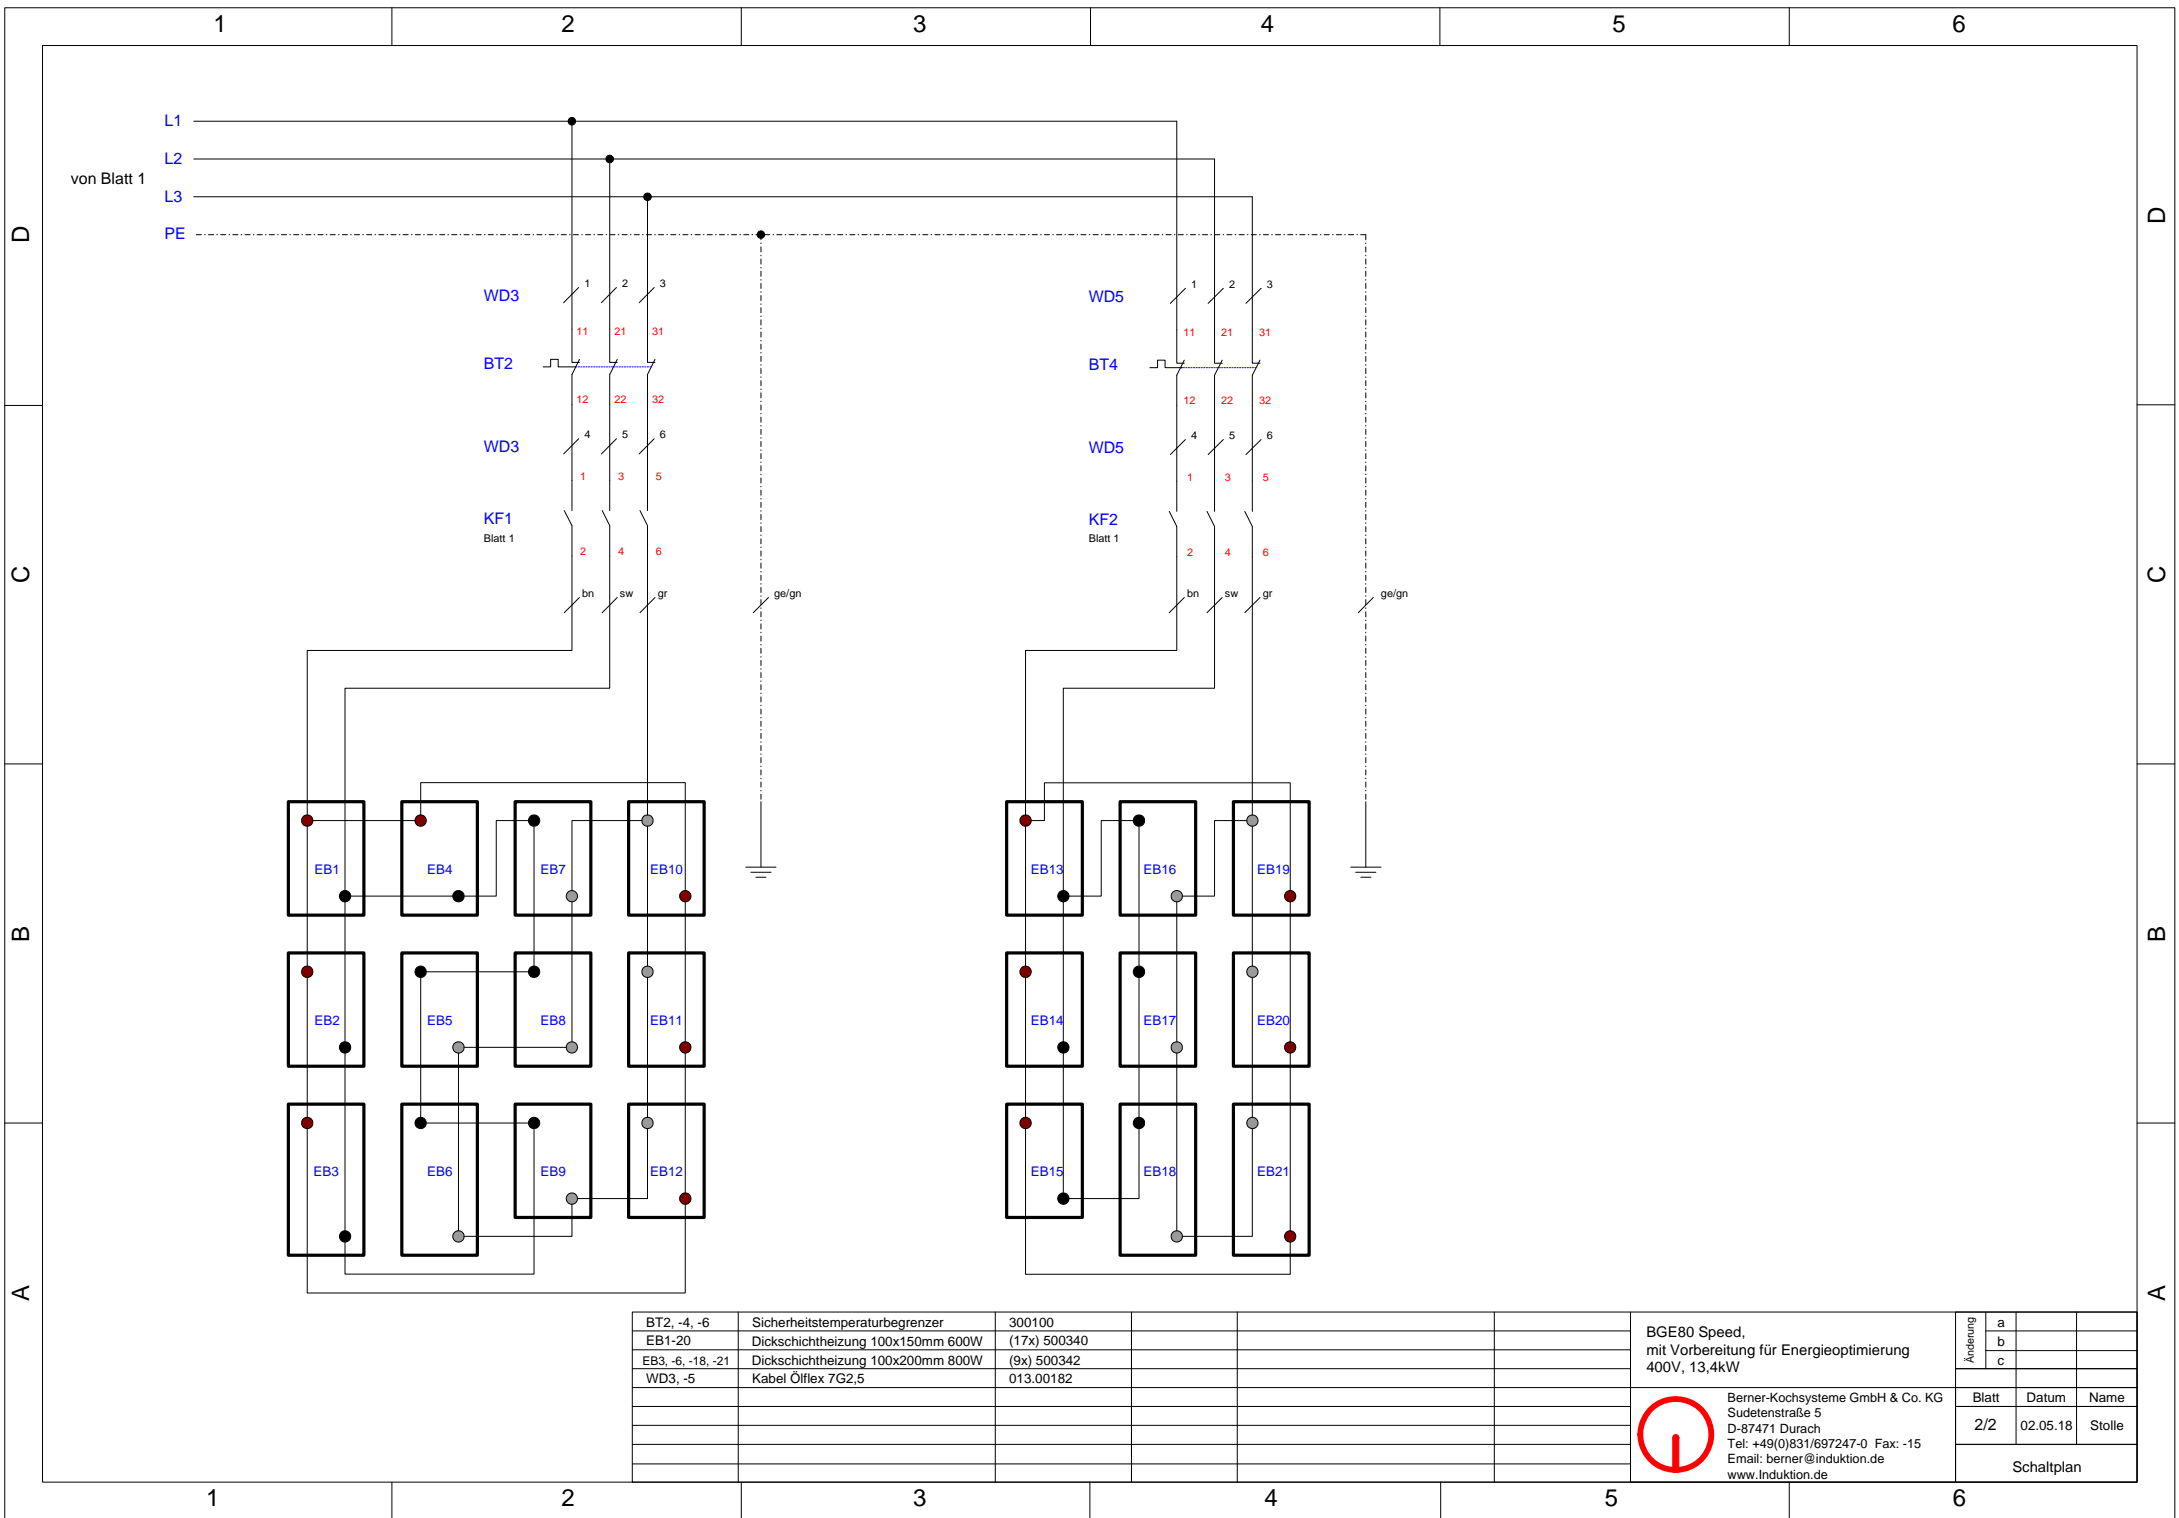


BT1 mit QB1	Thermostat 66-310°C mit Vorsatzschalter	700104			
BT3 mit QB2	Thermostat 66-310°C mit Vorsatzschalter	700104			
FC1	Leitungsschutzschalter B6A	300120			
KF1, -2	Leistungsschutz BF09	800305			
PF1, -3	Anzeigelampe grün 230V	800201			
PF2, -4	Anzeigelampe gelb 230V	800206			
WD1	Kabel Ölflex 5G4	013.00024	KF3, -4	Energieoptimierungsmodul	bauseits
WD2, -4	Kabel Ölflex 7G1,5	013.00020	WD6, -7	Kabel 5G1,5	bauseits

**BGEH80 Speed**  
mit Vorbereitung für Energieoptimierung  
400V, 13,4kW

 Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG  
Sudetenstraße 5  
D-87471 Durach  
Tel: +49(0)831/697247-0 Fax: -15  
Email: [berner@induktion.de](mailto:berner@induktion.de)  
[www.induktion.de](http://www.induktion.de)

Änderung	a		
	b		
	c		
Blatt	Datum	Name	
1/2	03.05.18	Stolle	
Schaltplan			



BT2, -4, -6	Sicherheitstemperaturbegrenzer	300100					
EB1-20	Dickschichtheizung 100x150mm 600W	(17x) 500340					
EB3, -6, -18, -21	Dickschichtheizung 100x200mm 800W	(9x) 500342					
WD3, -5	Kabel Ölflex 7G2,5	013.00182					

BGE80 Speed,  
mit Vorbereitung für Energieoptimierung  
400V, 13,4kW

Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG  
Sudetenstraße 5  
D-87471 Durach  
Tel: +49(0)831/697247-0 Fax: -15  
Email: [berner@induktion.de](mailto:berner@induktion.de)  
[www.Induktion.de](http://www.Induktion.de)



Änderung	a		
	b		
	c		
Blatt	Datum	Name	
2/2	02.05.18	Stolle	
Schaltplan			